



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

«Организация учета электроэнергии при консолидации сетей СНТ к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион»

С.Ю. Кишман

Начальник управления учета электроэнергии

Май 2023

Московский регион

При передаче линии напряжением 0,4 кВ с целью открытия индивидуальных лицевых счетов необходимо наличие работоспособных приборов учета у каждого потребителя (члена) СНТ.

При этом требования к марке/типу и месту установки приборов учета не предъявляются:

- место установки прибора учета (внутридомовой, на опоре, трубостойке, сплит исполнения (на верху опоры));
- истечение межповерочного интервала ПУ (влияет только на порядок расчетов);
- наличие в СНТ системы АСКУЭ.



Данные о приборах учета должны быть указаны в реестре распределения мощности СНТ, входящем в состав пакета документов на консолидацию электрических сетей:

ФИО собственника	Адрес объекта	Кадастровый номер (при наличии в документах права собственности)	Максимальная мощность, кВт	Марка ПУ	Номер ПУ	Показания прибора учета (при наличии)			дата показаний ПУ
						T1	T2	T3	

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ с 01.07.2020 года сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей.

Основания для установки/замены ПУ сетевой компанией:

- отсутствие прибора учета;
- утрата прибора учета;
- выход прибора учета из строя;
- истечение срока эксплуатации или интервала между поверками прибора учета;

Срок исполнения заявки в соответствии с законодательством - **6 месяцев** с даты регистрации заявки.

Компанией ПАО «Россети Московский регион» устанавливаются современные приборы учета, позволяющие рассчитывать энергопотребление в разных тарифных режимах 1, 2-х и в 3-х тарифном режиме. По умолчанию все вновь установленные приборы учета программируются в 2-х тарифный режим.

Наиболее часто используемые марки приборов учета, применяемые к установке:

- Миртек;
- Нартис;



В соответствии с решением Комитета по ценам и тарифам Московской области применяются тарифы на электроэнергию с учетом **понижающего коэффициента** для следующих категорий потребителей:

- в городских населенных пунктах – для домовладений, оборудованных **стационарными электроплитами** и/или **электроотопительными установками**;
- в сельских населенных пунктах – для домовладений при подтверждении **статуса населенного пункта (сельский)** и права законного владения на **жилой** дом/строение.

Документы, необходимые для подтверждения применения понижающего коэффициента на тариф:


- **выписка из ЕГРН** с указанием на городской или сельский населенный пункт в адресе объекта энергоснабжения, а также указанием назначения объекта - жилое;
- **технический паспорт БТИ** с указанием электроплиты.

Справки АО «Мособлгаз» о наличии газоснабжения объекта **не исключают возможность установки** или имеющуюся оборудованность жилого помещения стационарной электроплитой для приготовления пищи. Отсутствие газоснабжения **не свидетельствует об оборудованности** жилого помещения стационарной электроплитой.

Обращаем внимание, что **законодатель не ставит** применение тарифа с понижающим коэффициентом для данной категории потребителей **в зависимость от того, газифицировано ли жилое помещение либо нет, имеется ли техническая возможность газификации либо нет.**

Для подачи заявки на замену ПУ необходимо:

1. Зарегистрироваться в личном кабинете lk.rossetimr.ru :

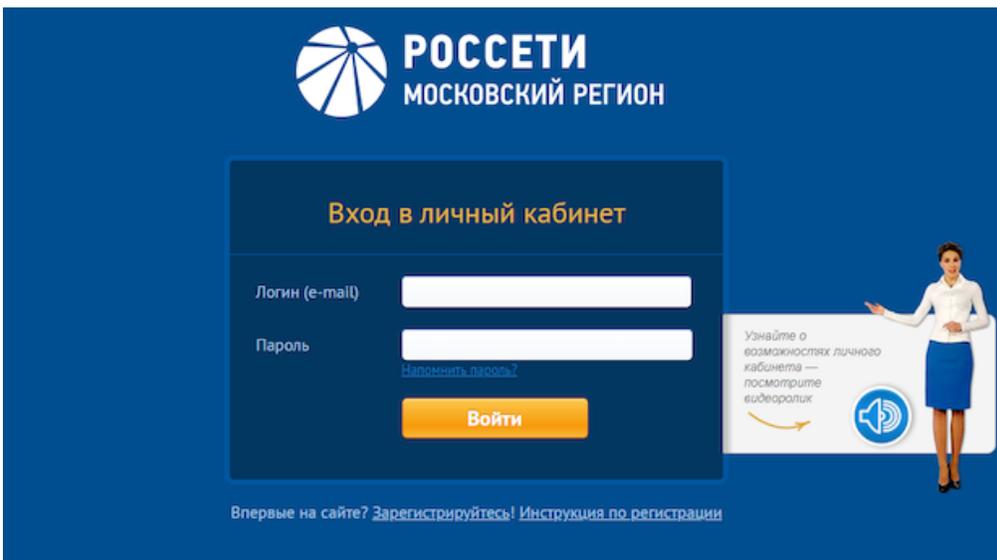


2. Выбрать «Заявка на установку (замену) прибора учета»:

3. Заполнить и направить заявку.

После корректного заполнения форм заявке присвоится номер вида **И-23-00-*****/522/****.

Информация о статусах рассмотрения заявки будет направляться в личный кабинет.

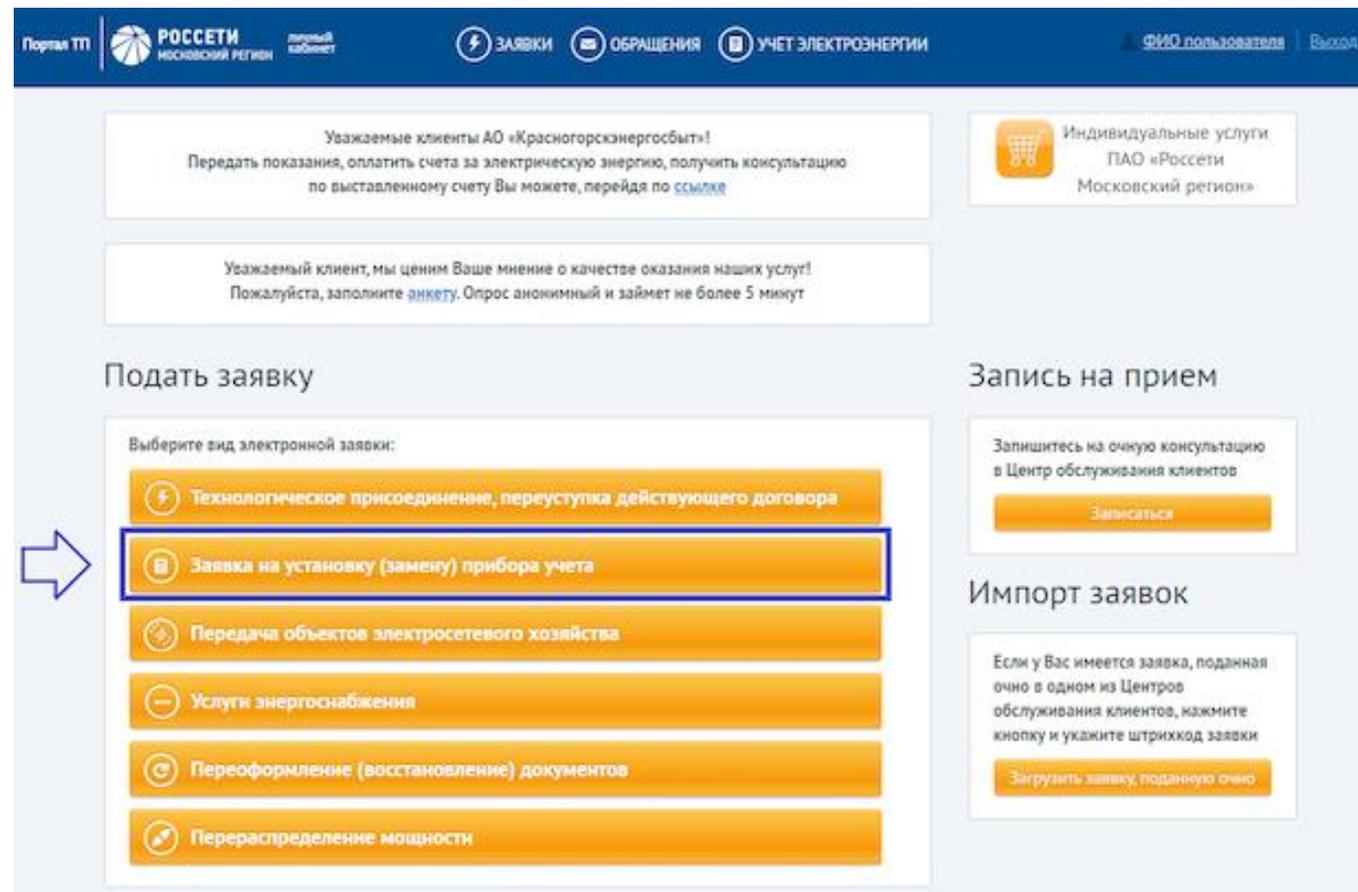

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!